


חיבור לקורת פלדה מצינור עגול 3" / 4" / 6" / 8"
פרט מקדים עבור מעבדת ניסים

1. התקנת מאוורר במשקל 96 ק"ג לצינור פלדה עגול 3" / 4" / 6" / 8".
2. סוג ההתקנה: עיגון לחגורה תחתונה מצינור 3" / 4" / 6" כחלק ממסבך ראשי במבנה.
3. שיטת ההתקנה: חביקה באמצעות ברגים UBOLT כולל כבל אבטחה 12 מ"מ, לפי מפרט והנחיות היצרן.
4. המסבך הנושא מסוגל לשאת את תוספת העומס של המאוורר.
5. מומנט סיבוב המנוע הינו זניח במאוורר מסוג זה ועומד על 40 ק"ג מטר, לכן ניתן להזניח את המקדם הדינמי.
6. אין לבצע שינויים / תוספות בשלד גג המבנה ללא אישור המהנדס הח"מ.

שלום בן-ששת
מהנדס חשמל
מ.ג. 10213





בברכה,
שלום ברששת
ש.ב. הנדסת מבנים בע"מ



פרט טיפוסי 3

חיבור לקורת פלדה מצינור 4"; 6"; 8"

1:10

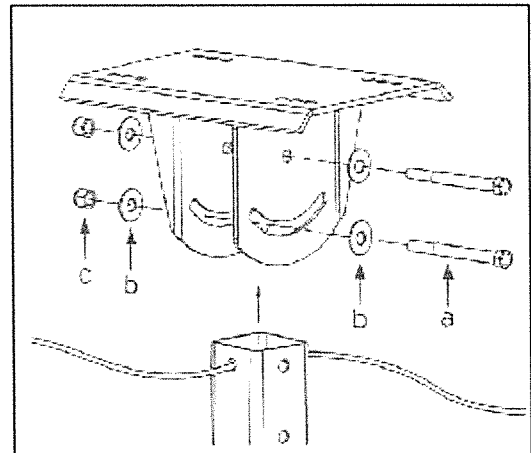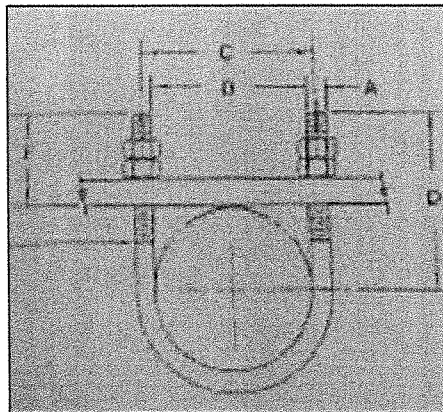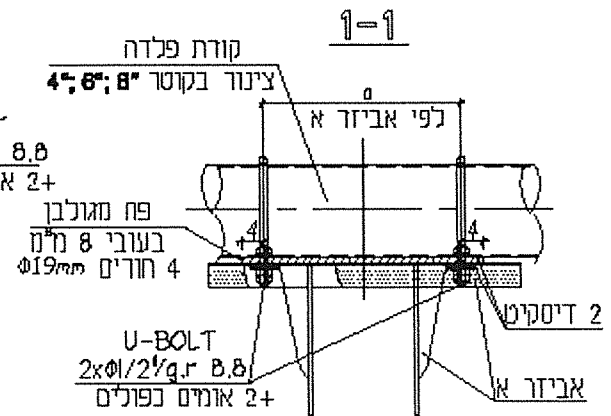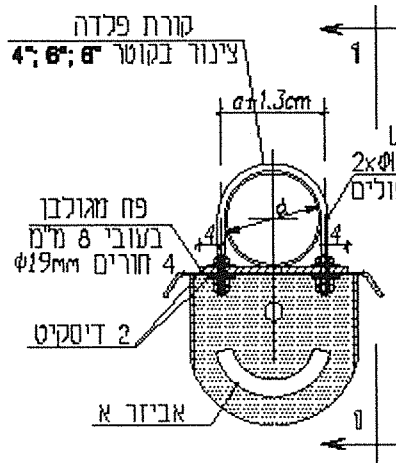

אביזר "א"

U-BOLT STANDART							
PIPE SIZE	ROD SIZE						MAX REC. LOADS LBS. FOR SERVICE TEMPS.
	A	B	C	D	E	F	
1/2	5/16	15/16	1 3/16	2 3/4	2 1/8	25/16	485 485



שם המבנה: פרט חיבור ל- צינורות	שם תוכנית: פרט טיפוסי 3
תאריך: 18/07/2018	מספר פתייקט: SB-ET-04 קנין: 110